ОБЕКТ: **Нов присъединителен електропровод 110kV от ПИ 55837.22.1 до п/ст „Две могили“ на територията на община Две могили, област Русе**

ФАЗА: **ОКОНЧАТЕЛЕН ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН**

КОМБИНИРАНА СКИЦА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩ НА СЕРВИТУТ
на Въздушна Електропроводна Линия 110kV

попадащ в имот с идентификатор **20184.137.316**, гр.Две могили, общ.Две могили

Имотът е собственост на: **МЗГ-ДЛ/ДДС**
Площ на имота: **182.529** дка Категория: **0** Местност: **ДРЯНА**
Вид собственост: **Държавна частна**
Предназначение: **Горска територия**
Начин на трайно ползване: **Широколистна гора**

Площ с ограничение в ползване **5.080** дка

Забележка: В имота попадат:
стълб №12 - площ на стъпката: **0.032 дка**

Електропровод 110kV:
При трасе в горски територии: В насаждения с височина над 4 метра: хоризонталното разстояние между крайните проводници плюс удвоената средна височина на дърветата - от двете страни, но не по-малко от по 4,5 метра.

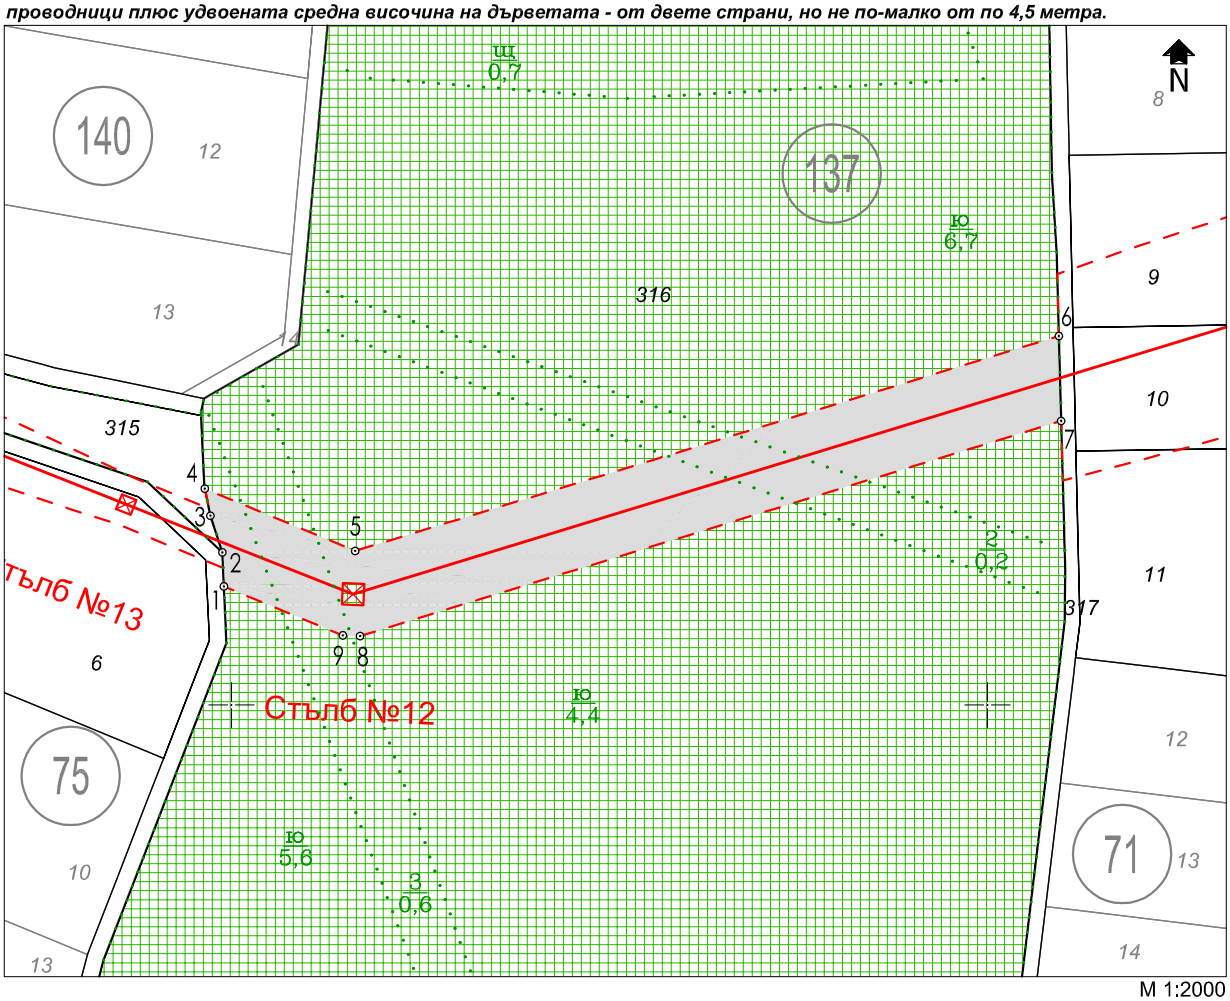

М 1:2000

Координати на чупките на засегнатата площ
Координатна система: БГС2005-кад.

Nom	X[m]	Y[m]
1	4827031.383	530798.013
2	4827040.372	530797.609
3	4827050.078	530794.449
4	4827057.223	530792.951
5	4827040.757	530832.731
6	4827097.583	531018.853
7	4827075.129	531019.461
8	4827018.250	530834.023
9	4827018.432	530829.466

ЛЕГЕНДА:

- сервитутна линия на нови ВЛ 110kV за ФВЕЦ
- горска територия
- засегната площ от сервитута

Изработил:.....
"ПСС България" ООД,
инж. Димитър Огнянов Димитров
Правоспособно лице по ЗКИР
Заповед №300-2-11/05.02.2004 на
Изпълнителния директор на АГКК

Ноември 2022г. / гр.София