ОБЕКТ: **Нов присъединителен електропровод 110kV от ПИ 55837.22.1 до п/ст „Две могили“ на територията на община Две могили, област Русе**

ФАЗА: **ОКОНЧАТЕЛЕН ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН**

КОМБИНИРАНА СКИЦА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩ НА СЕРВИТУТ
на Въздушна Електропроводна Линия 110kV

попадащ в имот с идентификатор **20184.151.323**, гр.Две могили, общ.Две могили

Имотът е собственост на: **МЗГ-ДЛ/ДДС**
Площ на имота: **586.319** дка Категория: **0** Местност: **ШИРОКОВСКИ БАИР**
Вид собственост: **Държавна частна**
Предназначение: **Горска територия**
Начин на трайно ползване: **Нискостъблена гора**

Площ с ограничение в ползване **5.553** дка

Забележка: В имота попадат:
стълб №11 - площ на стъпката: **0.029 дка**

Електропровод 110kV:
При трасе в горски територии: В насаждения с височина над 4 метра: хоризонталното разстояние между крайните проводници плюс удвоената средна височина на дърветата - от двете страни, но не по-малко от по 4,5 метра.

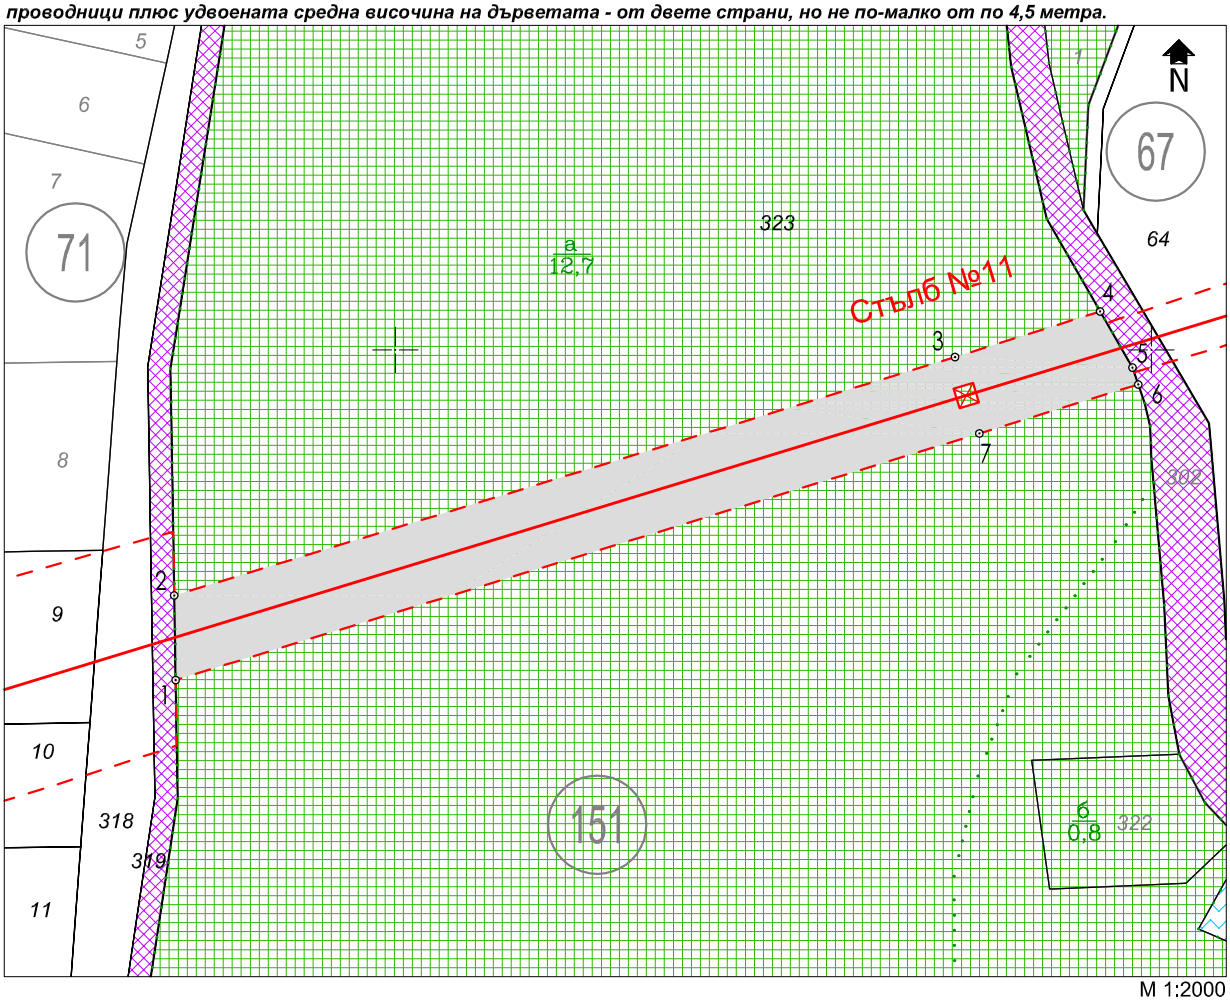

М 1:2000

Координати на чупките на засегнатата площ
Координатна система: БГС2005-кад.

Nom	X[m]	Y[m]
1	4827112.684	531141.897
2	4827135.038	531141.529
3	4827198.091	531348.046
4	4827210.147	531386.421
5	4827195.297	531394.985
6	4827190.858	531396.516
7	4827177.893	531354.491

ЛЕГЕНДА:

- сервитутна линия на нови ВЛ 110kV за ФВЕЦ
- горска територия
- засегната площ от сервитута

Изработил:.....
"ПСС България" ООД,
инж. Димитър Огнянов Димитров
Правоспособно лице по ЗКИР
Заповед №300-2-11/05.02.2004 на
Изпълнителния директор на АГКК

Ноември 2022г. / гр.София